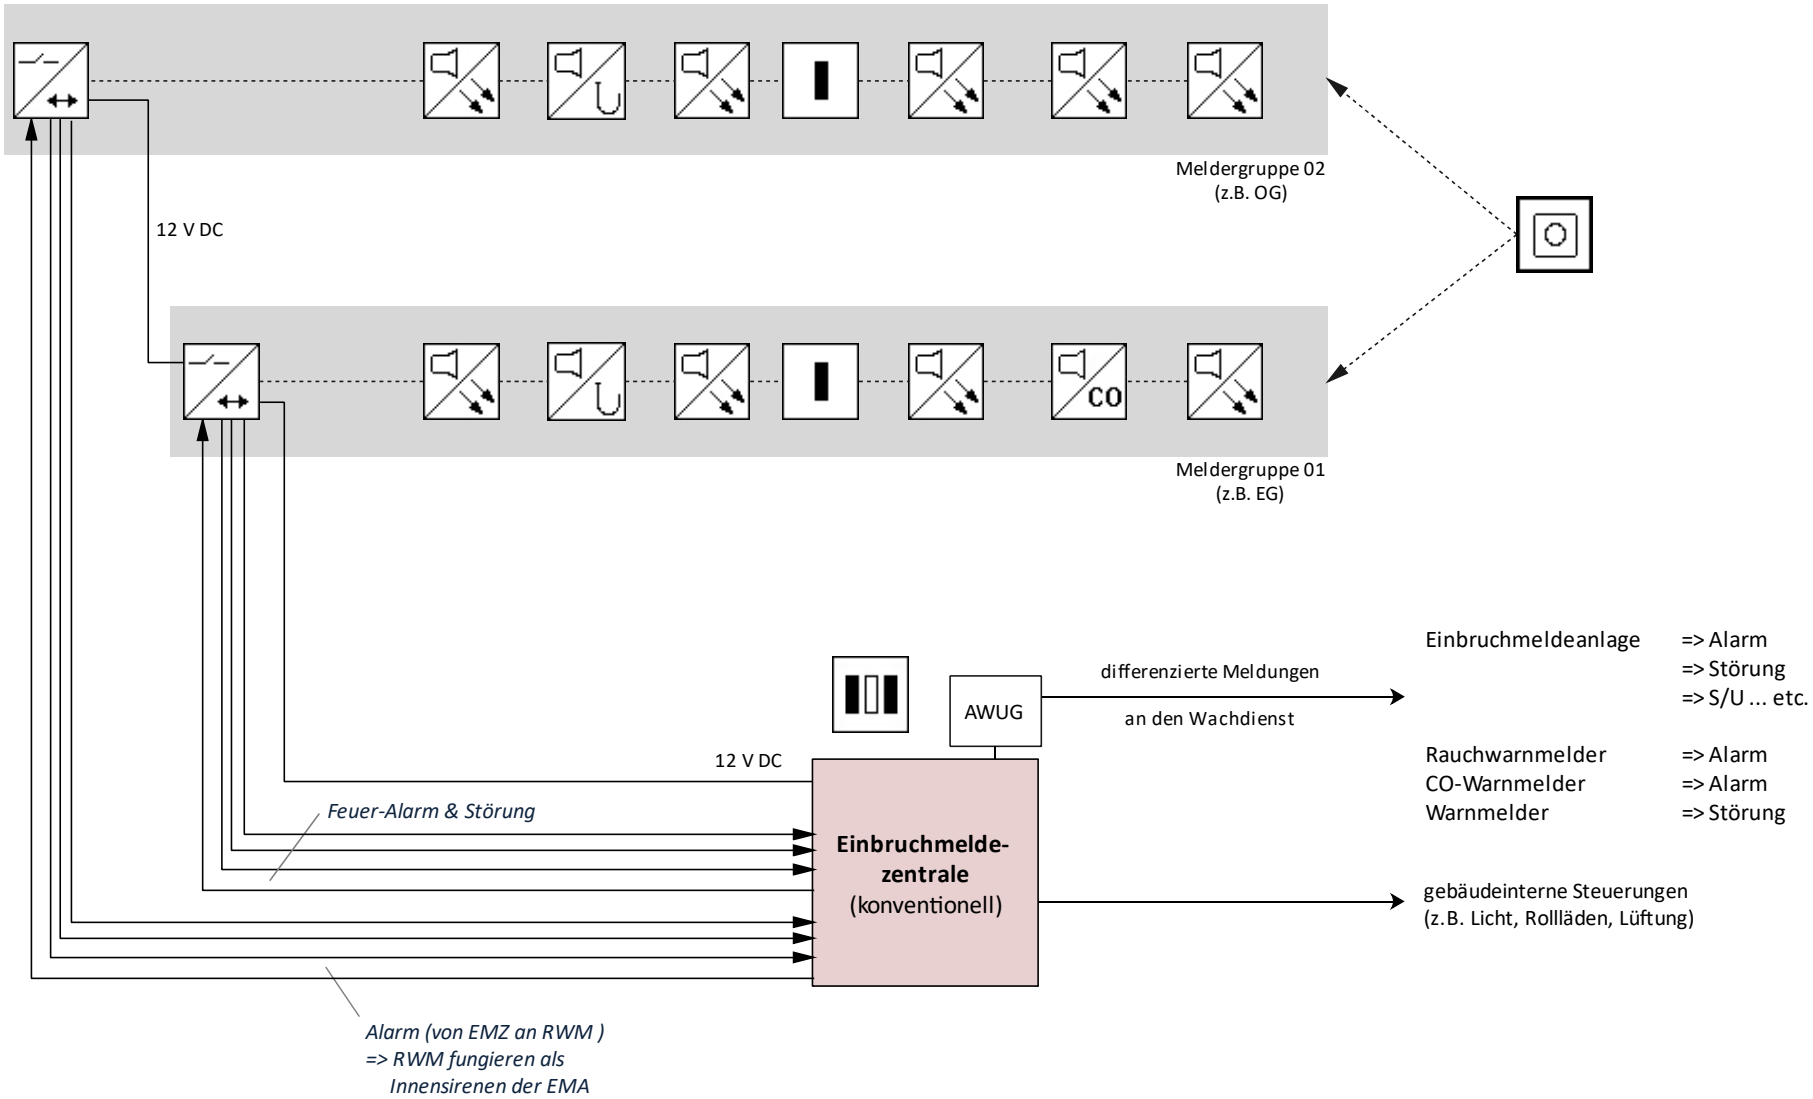

Ei Electronics®
fire + gas detection
Ei Electronics GmbH
Königsallee 60F
40212 Düsseldorf

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Version:
2017-01(0)
Release
2017-01-04

Beispielkonfiguration
Gefahrenwarnanlage gem. DIN VDE V 0826-1, basierend auf einer Einbruchmeldeanlage
=> Anlagenschema mit zwei oder mehr Meldergruppen